


MED-200

Einbaumaße

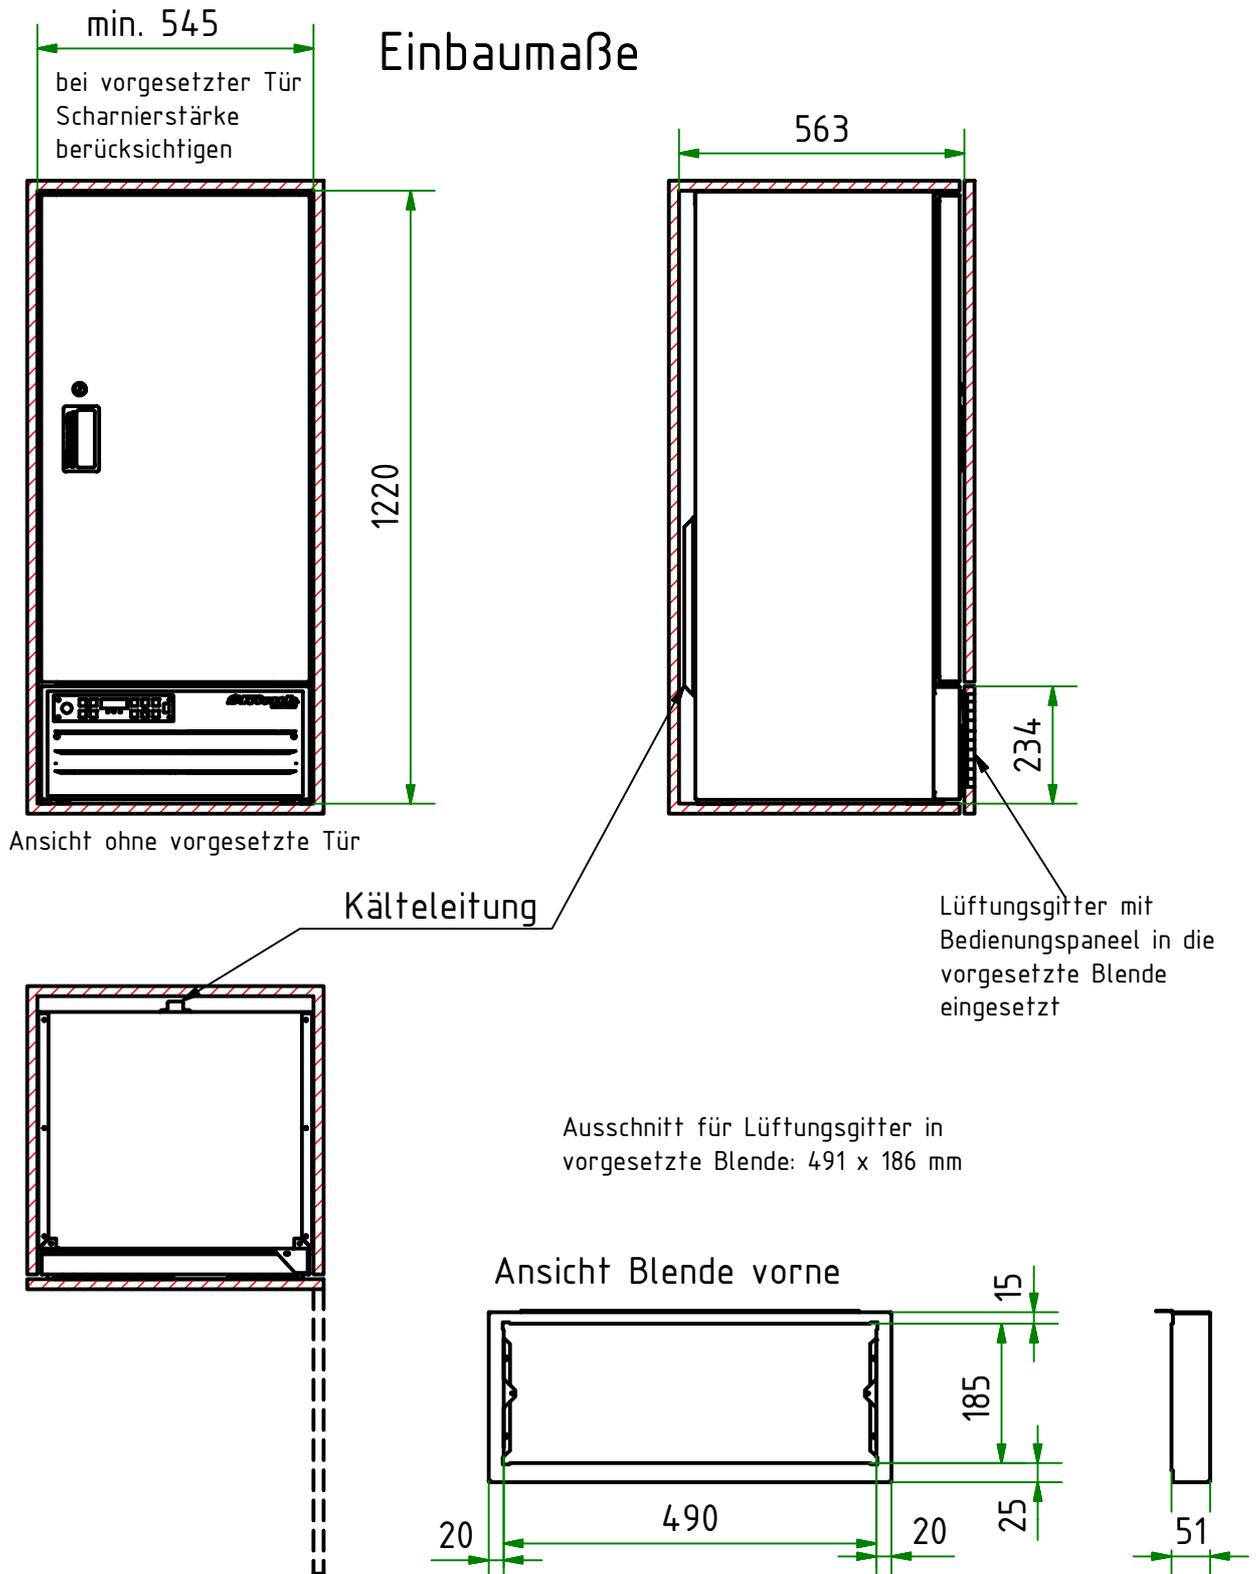

Bei Einbau beachten:

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter.

Daher sollte dieses nicht durch Gegenstände zugestellt oder verblendet sein, damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.