

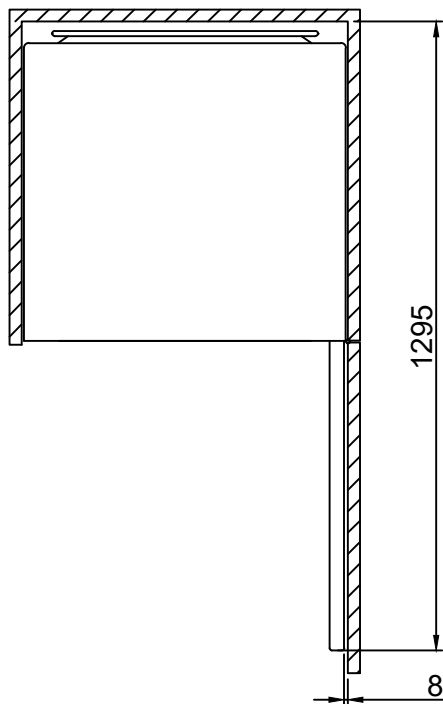


MED/LABO/LABEX-288/ BL-300 ab SN 25960

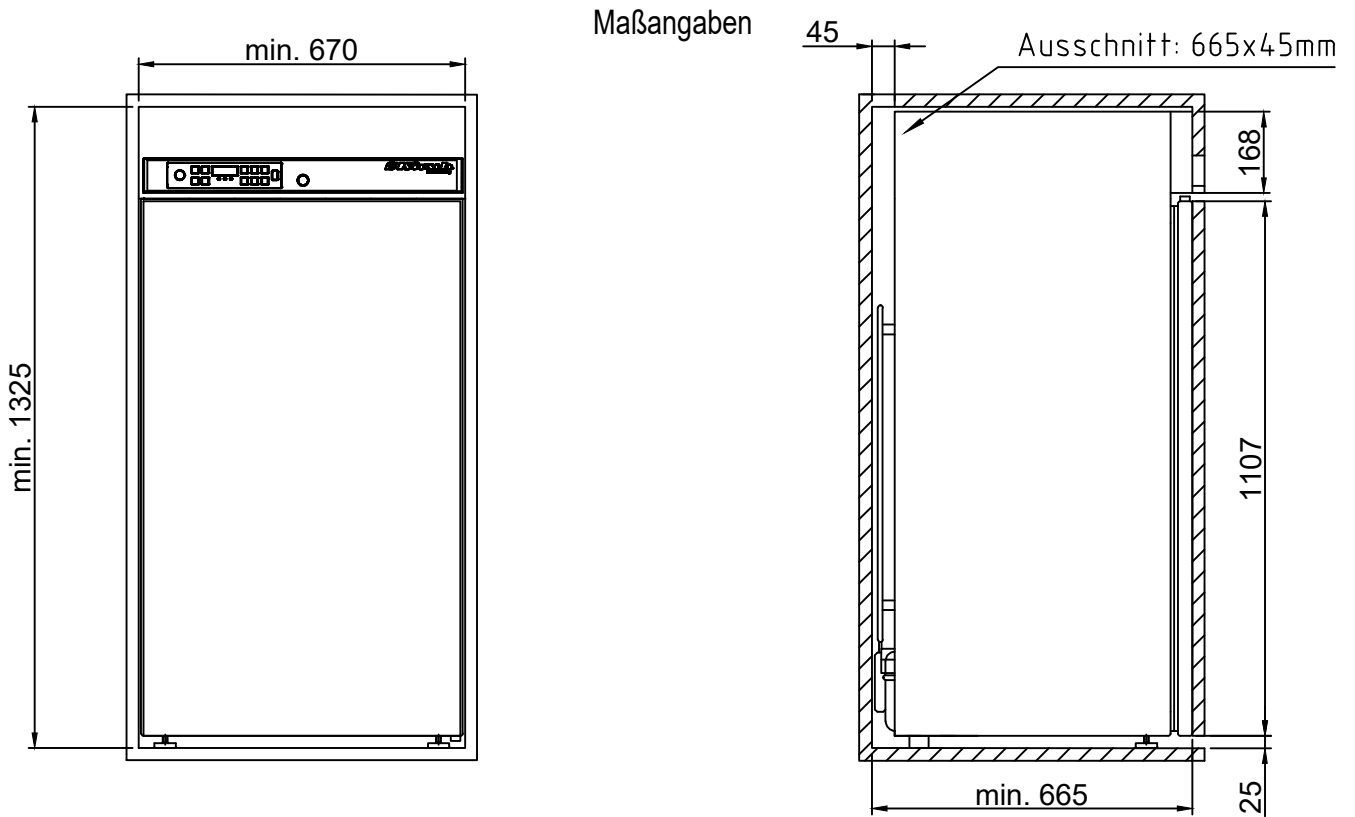

Ausschnitt Elektronikraumblende

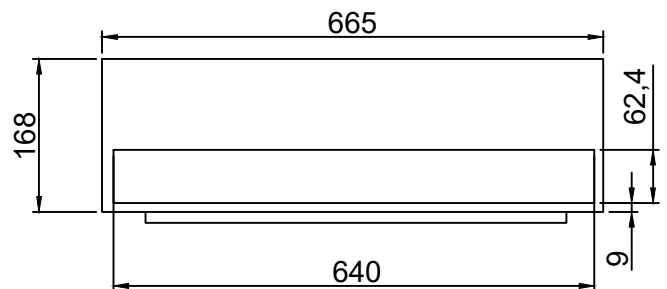


Bei Einbau beachten:

Luftdurchgang oben:

ohne KM-Ventilator: mind. 350 cm²

mit KM-Ventilator: mind. 200 cm²

Luftdurchgang am Boden zwischen den Stellfüßen darf nicht verdeckt werden.

Die mit  umrandeten Maße geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.